



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9

Oddział w Katowicach ul. Chopina 9

tel/fax 32 -2597-514

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel /fax 032 266-60-34; 266-60-85
Rejonowy Związek Kominarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 032 259-75-14
NIP 644-051-35-28

Katowice , 11.III. 2016 r.

Komunalny Zakład Gospodarki

Mieszkaniowej w Katowicach

O.E.B. Nr 4

Dotyczy inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Katowicach.

1. Ponad dachem wyremontować częściowo uszkodzone głowice kominowe.
2. W piwnicy nr 1 do przewodu kominowego zabudować 1 szt nowe drzwiczki kominowe w miejsce uszkodzonych
3. Mieszk. nr 1 – w piwnicy piec C.O na paliwo stałe jest podłączone do wspólnego przewodu kominowego dymowego szerokiego z piecem kuchennym mieszk. nr 4 oraz w pomieszczeniu tym brak wentylacji nawiewno – wywiewnej / stan nieprawidłowy /.
Lokator powinien przedstawić opinie kominarską dotyczącą podłączenia pieca C.O na paliwo stałe.
4. Mieszk. nr 2 – przewód kominowy spalinowy od pieca C.O gaz nieatestowanego zainstalowanego w kuchni nie jest zabezpieczony wkładem kwasoodpornym oraz w pomieszczeniu tym brak wentylacji nawiewnej - stan nieprawidłowy.
Lokator powinien przedstawić opinie Kominarska dotyczącą podłączenia pieca C.O gaz i pieca pokojowego z wkładem kominkowym.
5. Mieszk. nr 3 – bez uwag.

6. Mieszk. nr 4 – w kuchni z kratki wentylacyjnej usunąć żaluzję.

Piec kuchenny wyremontować / przebudować /.


7. Mieszk. na strychu pojedynka pustostan – brak wentylacji.

8. Przy najbliższym remoncie zaprojektować i wybudować oddzielne przewody kominowe wentylacyjne, spalinowe i dymowy dla pieca C.O.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr u n 188/90
Zbigniew Wątroba

LEGENDA 03.20.10

- przewód dyfuzyjny
- przewód spalinowy
- przewód wentylacyjny
- GLI - rodzaj podłączenia
- m7 - rurki mieszanki
- 8m - długość przewodu
- WK - wentylacja kuchnia
- WŁ - wentylacja łazienka
- COw - piec centralnego ogrzewania węglowy
- COg - piec centralnego ogrzewania gazowy
- St - gazowy podgrzewacz wody
- W - łazienka
- K - piec kuchenny węglowy
- P - piec pokojowy węglowy

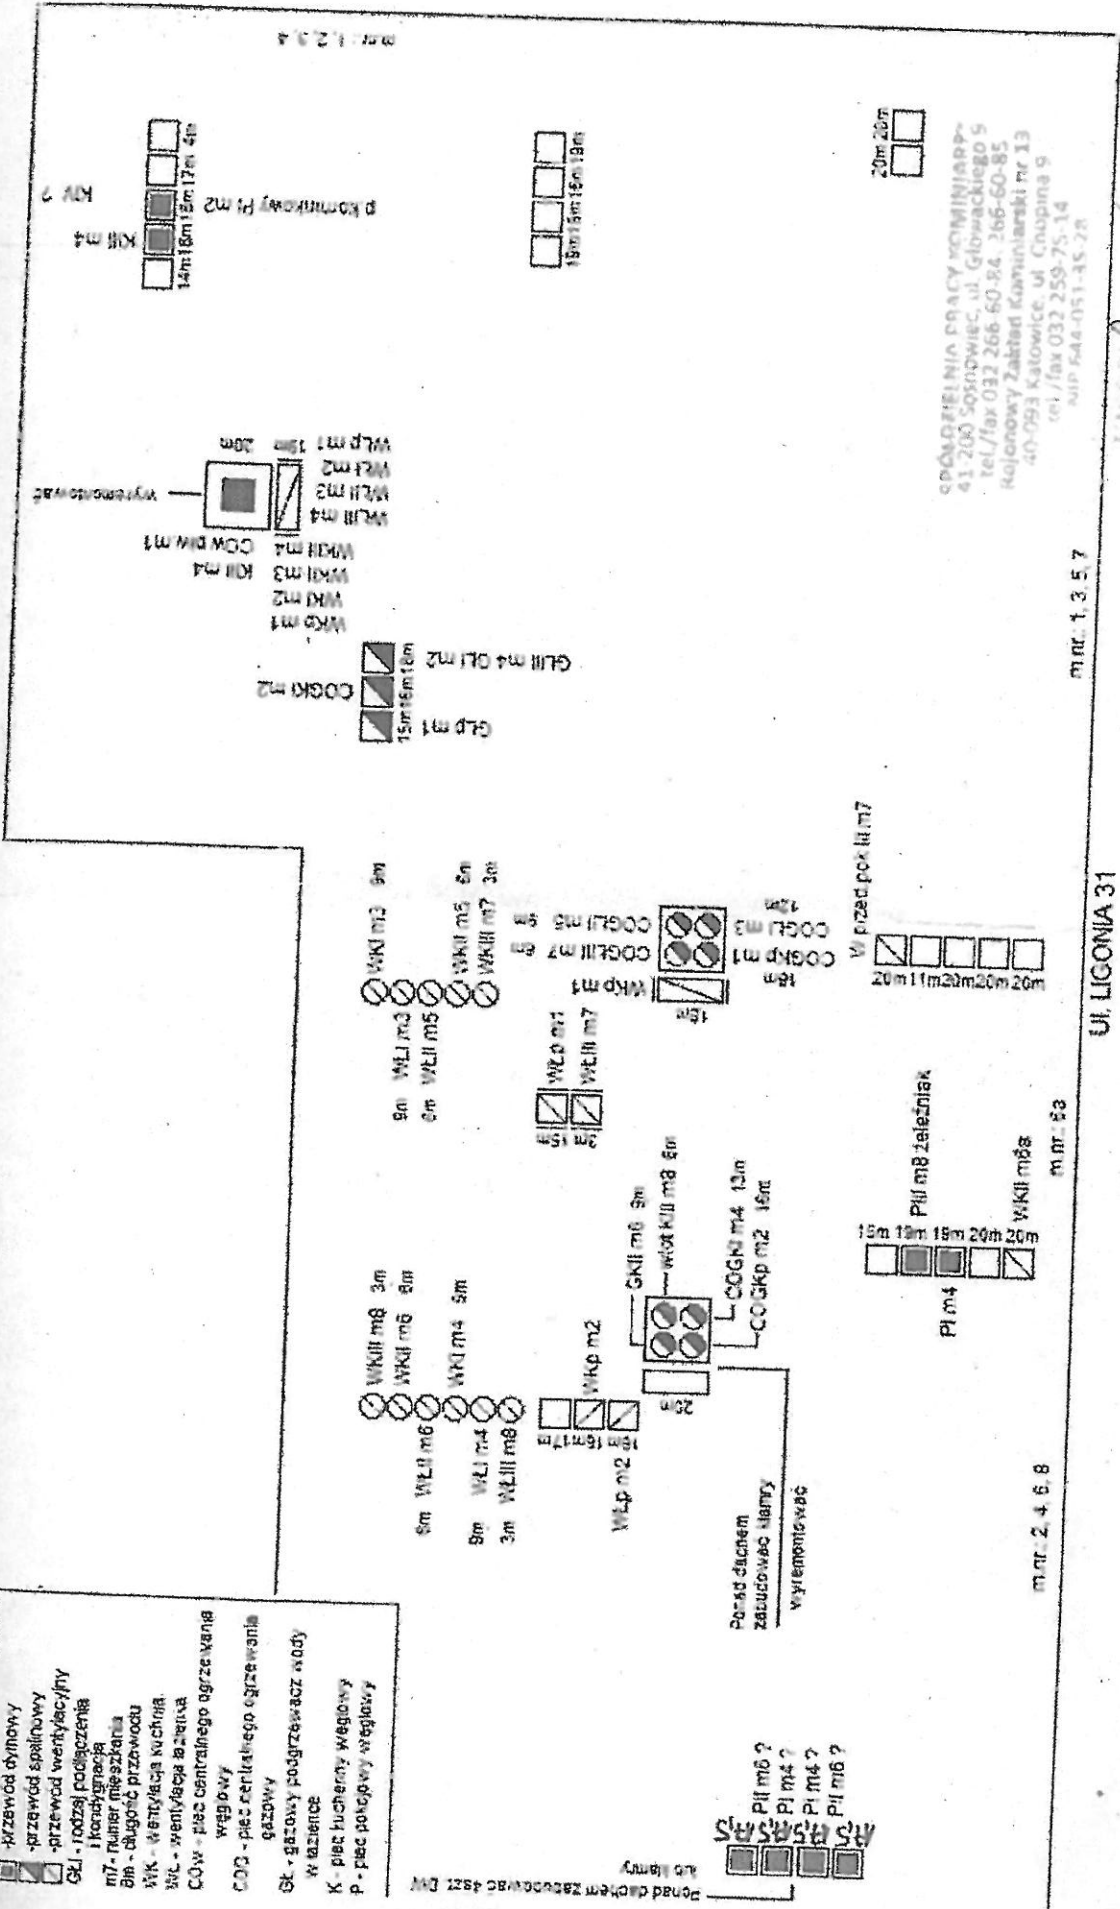

KILKONASZA ZAKŁADU
MISTRZOWI
Zbiórka
14.03.2010

Ul. LIGONIA 31

m nr. 1, 3, 5, 7

m nr. 2, 4, 6, 8

m nr. 9, 11

SPÓŁNOŚĆ PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 5
tel./fax 032 266 60 84, 266 60 85
Kolejowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chrupka 9
tel./fax 032 259 75 14
NIP 644-051-35-28



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9

Oddział w Katowicach ul. Chopina 9

tel/fax 32 -2597-514

Katowice , 28.IV 2016 r.

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 032 266 60-84, 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 032 259-75-14
NIP 644-051-35-28

Komunalny Zakład Gospodarki

Mieszkaniowej w Katowicach

O.E.B. Nr 4

Dotyczy kamerowania przewodu kominowego wentylacyjnego z pionu kuchni przy ul. Królowej Jadwigi 6 /1 w Katowicach.

Przewód kominowy wentylacyjny z pionu kuchni przy szerokim przewodzie kominowym jest drożny szczelny i nadaje się do użytkowania.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 585/90
Zbigniew Wątruba