


			Obw. zasilania opraw oświetleniowych													
nr obwodu			TG/O/1	TG/O/2	TG/O/3	TG/O/4	TG/O/5	TG/G/1	TG/G/2	TG/G/3	TG/G/4	TG/G/5	TG/G/6	TG/G/7	TG/G/8	TG/G/9
Nazwa obwodu	Zasilanie tablicy głównej TG z tablicy licznikowej	Kontrola napięcia	Zasilanie oświetlenia ciągów wspólnych	Zasilanie oświetlenia części biurowej	Zasilanie oświetlenia części sanitarnej	Zasilanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjn.	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	Zasilanie gniazd pom. 13	Zasilanie gniazd pom. 13	Zasilanie gniazd pom. 03, 07	Zasilanie gniazd pom. 12	Zasilanie gniazd pom. 06	Zasilanie gniazd pom. 05	Zasilanie gniazd pom. 05	Zasilanie gniazd pom. 04	Zasilanie gniazd pom. 09, 10
moc obwodu			1,158 kW	0,835 kW	0,584 kW	0,100 kW	0,555 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW



TG/G/10	TG/G/11	TG/G/12	TG/G/13	TG/G/14	TG/G/15	TG/G/16	TG/G/17	TG/G/18	TG/G/19	TG/G/20	TG/G/21
Zasilanie gniazd pom. 11	Zasilanie gniazd pom. 02	Zasilanie gniazd pom. 02 w stole	Zasilanie gniazda rzutnika	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie wentylatora	Zasilanie centrali wentylacyjnej	Podgrzew. wody pojemn.	Podgrzew. wody pojemn.	Zasilanie GPD
2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	0,1 kW	3,5 kW	0,1 kW	1,5 kW	0,2 kW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

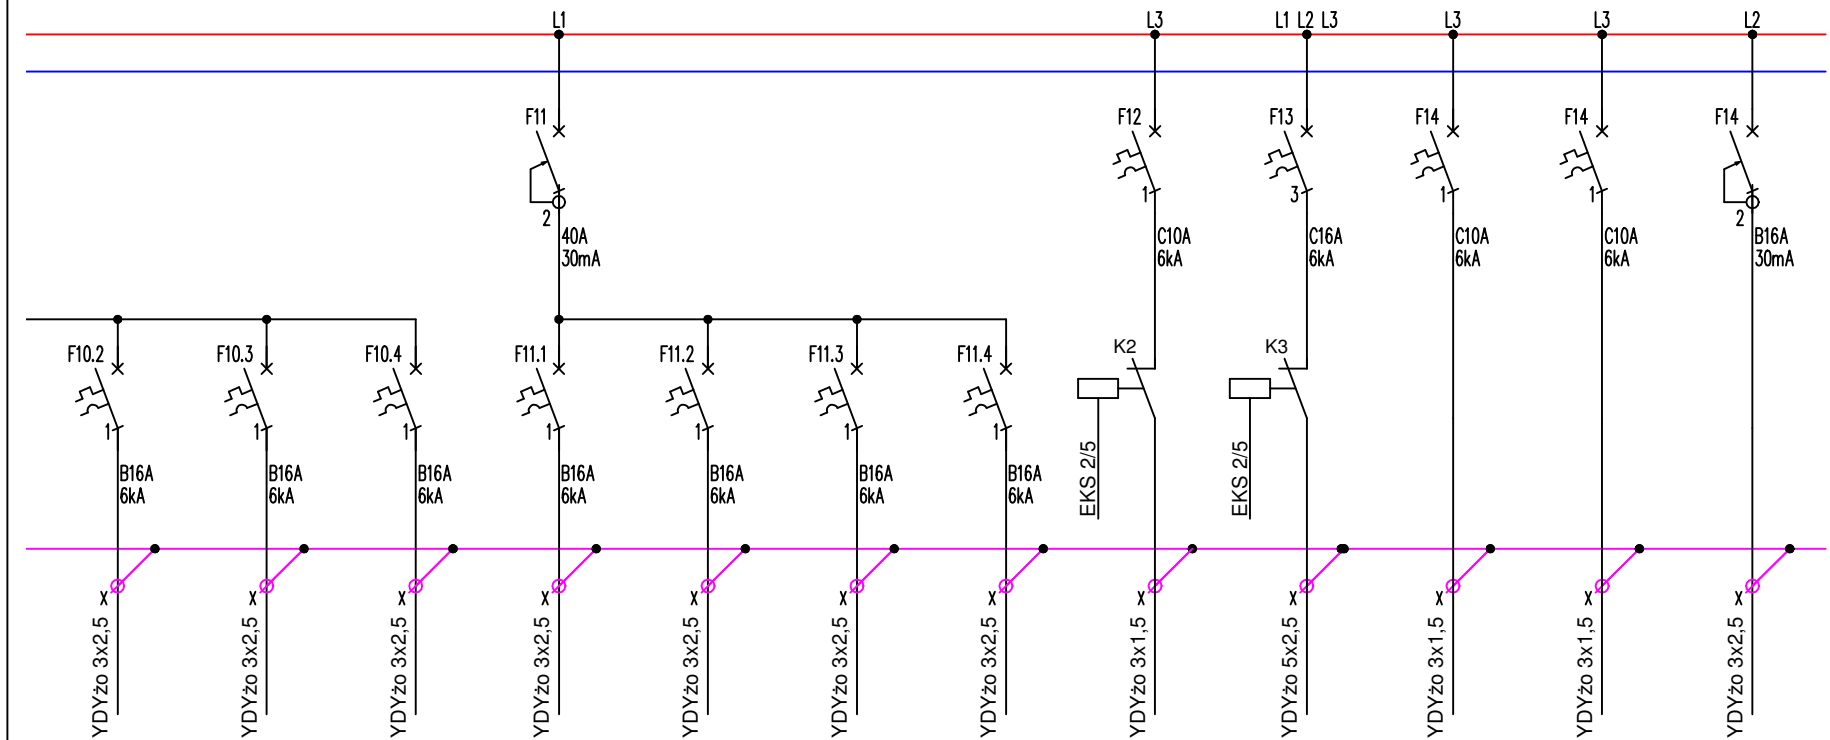

INWESTPROJEKT
KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 41/ fax 254 05 29; skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY; Dz.Nr: 1202/18 40-384 Katowice; ul. Ks.Bpa.Herberta Bednorza 14	DATA	02.2017	
TEMAT	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA PN.: SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH.	BRANŻA	E	
TYTUŁ RYS. SCHEMAT TABLICY TG				
PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO inż. B.Kusiak mgr inż. K.Gac	NR UPRAWNIEN 1115/94	PODPIS NR RYS. FORMAT SKALA	E-02 65x29,7 -:-
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M.Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	FAZA	PB