


TP2 – tablica bezpiecznikowa poddasze użytkowe

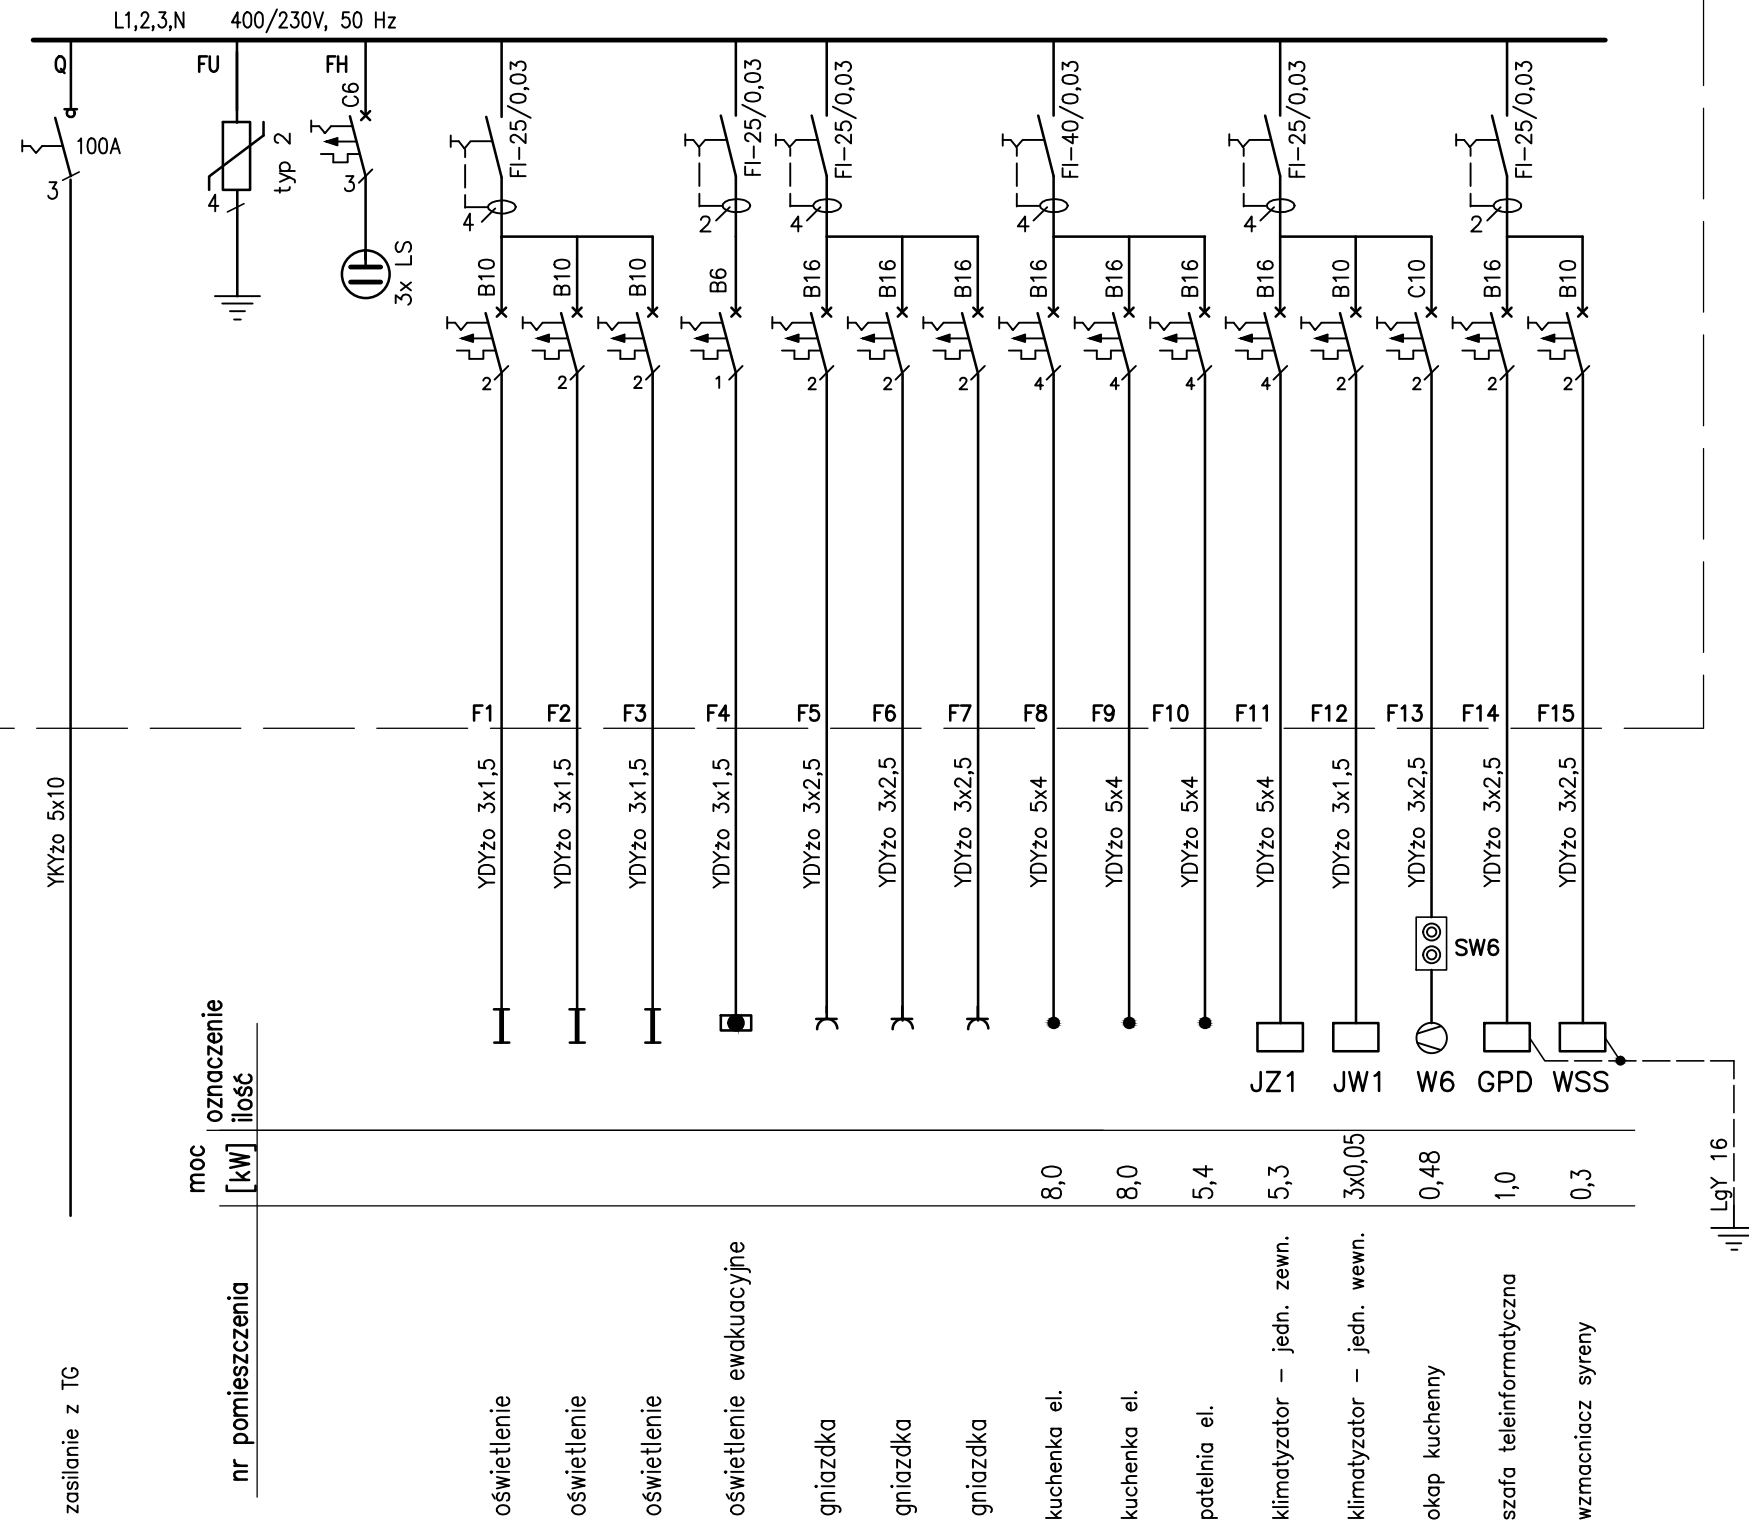

NAPIĘCIE ZASILANIA

400/230 V

TYP UZIEMIENIA SYSTEMU

TT

ŚRODEK OCHRONY PRZED
DOTYKIEM POŚREDNIM
(ochrona dodatkowa)

SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA			
	"FULLBET"			
40-081 KATOWICE ul.Dąbrówki 15/10 tel. (0-32) 258-66-53, 601-41-66-63		fullbet@pro.onet.pl		
TEMAT/OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 33 w Katowicach				
INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH UL.GRAZYŃSKIEGO 5				
TREŚĆ: TABLICA BEZPIECZNIKOWA TP2 - PODDASZE				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Nowak	NR UPR.	136/82	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:				SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:				DATA: 2018.01
SPRAWDZIŁ:	mgr inż Michał Żarnota	2013/07		RYS. NR: 4

Plik: 000-000
Stadium: PW
Rewizja: